T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	KİŞİSEL KORUYUCU GİYSİ VE EKİPMANLARI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	**1-İŞ ELDİVENİ** -Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösteren CE belgesine sahip olmalıdır. -Eldiven 89/686/EEC direktiflerine uygun EN 388 CE belgeli olacaktır. -Aşınma, delinme ve yırtılmaya karşı dirençli, mekanik risklere karşı koruyucu, kaymayı engelleyen kaydırmaz noktalara sahip, yıkanabilir olacaktır. -Ağzı açılmamış orijinal şeffaf ambalajında üzerinde teknik bilgileri ve özelliği yazılı olacaktır. -İş eldivenleri orijinal kolilerine istiflenmiş, ölçü ve miktarı üzerinde yazılı olacaktır. -İş eldivenleri ölçüleri İdare tarafından verilecektir. **2-ÇELİK ÖRGÜ ELDİVEN** -Çelik örgü eldiven 89/686/EEC direktiflerine uygun EN 1082-1 standardına uygun CE belgeli olacaktır. -Paslanmaz çelikten üretilmiş, sağ ve sol kullanılabilir (çift taraflı) olacaktır. -Orijinal ambalajında üzerinde özellikleri yazılı olacaktır. **3-YALITKAN ELEKTRİKÇİ ELDİVENİ** -Elektrikçi yalıtkan eldiven türü olacaktır. -Kauçuk malzemeden imal edilmiş olacaktır. -%100 yalıtımlı ve 400 volta kadar elektrik güvenliği sağlamalıdır. -Kaymaz doku, eldiven avucundaki kırışıklıklar ve kaymaz tasarım, iyi kavrama ve mükemmel aşınma direnci, esnek çalışma sağlar ve iş hatalarını önler yapıda olacaktır. -Çift katmanlı plastik daldırma teknolojisine sahip, avuç içi ve sırt kısmı lastikle sarılmış, 360 derece yalıtım ve 360 derece su geçirmez özellikte olacaktır. -Elektrikçi eldivenleri yüksek ısıya dayanıklı, yanmaz ve aşınmaya dayanıklıdır. Üstün koruma sağlarken nefes alabilirlik sağlar, elleri serin ve rahat tutar özellikte olacaktır. -Orijinal ambalajında çift halinde üzerinde bilgileri yazılı olacaktır. -TS EN 60903 standardına uygun özellikte olacaktır. **4-İŞ ELBİSESİ YANMAZ TİP** -Kaynak işlemlerinde kullanılmak üzere yanmaz ve alev almaz özellikte olacaktır. -Yanmaz iş elbiseleri içi elyaf dolgulu astarlı rahat kullanıma uygun özellikte olacaktır. -Altı pantolon, üstü fermuarlı yakalı ve cepli ceket halinde lacivert renkte takım olacaktır. -XL ve XXXL beden ölçülerinde 2 takım halinde orijinal ambalajında, beden ölçüleri üzerinde yazılı olacaktır. -TS EN ISO 11611- EN ISO 11612- EN 1149-5:2018 ve CE standardına uygun 1.

İMZA-KAŞE
Salih ŞENSOY
Taşınır Kayıt Yetkilisi


İMZA-KAŞE
Davut ŞARE
Teknik Hizmetler Amiri

İMZA-KAŞE
Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

kalite olacaktır.
-İş elbisesi yanmaz tip modeli aşağıda yer alan görseldeki gibi olacaktır.



5-KAPI ANKRAJI (METAL)
-60 cm – 130 cm arası kapılara uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır.
-Aynı halkadan bağlanarak; aynı anda 2 kişinin kullanımına uygun olmalıdır.
-Çek-bırak sistemli pratik ayar mekanizmasıyla montaj ekipmanı gerektirmez özellikte olmalıdır.
-Konstrüksiyonu yüksek alaşımlı alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
-Kauçuk darbe emicileri bulunmalı ve kullanılan bölgeye zarar vermemelidir.
- Ortalama Ağırlık: 5.900 gr
-Standartlar :EN 795 Tip B, CEN/TS 16415 Tip B
-Metal kapı ankrajı aşağıda yer alan görseldeki gibi olacaktır.

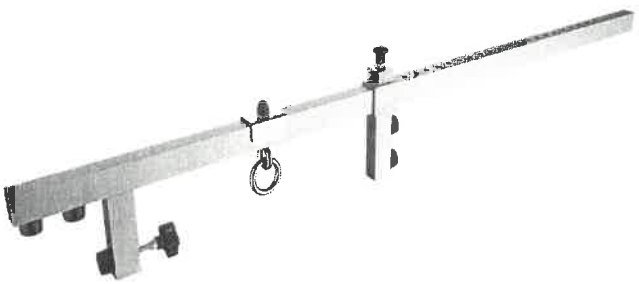

İMZA-KAŞE
Salih ŞENSOY
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE
Davut ŞARE
Teknik Hizmetler Amiri

İMZA-KAŞE
Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

	6-YAĞMURLUK PARDESÜ TİP **6.1.** Tasarım ve Kesim: Diz altı boyunda (pardesü tipi), hareket rahatlığı sağlayan reglan kol kesimi olmalıdır. **6.2.**Renk: Dış yüzey lacivert, kapüşon içi ve iç yüzey açık renk olmalıdır. **6.3.**Kumaş ve Su Geçirmezlik: %100 su ve rüzgar geçirmez esnek PVC/PU kaplama, soğukta çatlama yapmaz özellikte olmalıdır. **6.4.**Kapüşon: Ayarlanabilir büzgü kordonlu ve stoperli entegre kapüşon özelliğinde olmalıdır. **6.5.**Ön Kapama: Su ve rüzgar sızdırmasını önleyen gizli fermuar/pat sistemi olmalıdır. **6.6.**Cepler ve Detaylar: Su korumalı 2 adet yan cep ve su sızdırmaz kaynak dikiş yapısı özelliğinde olmalıdır. **6.7.** Pardesü tip yağmurluk beden ölçüleri İdare tarafından liste halinde verilecektir. **7-LASTİK ÇİZME SARI TİP** **7.1.**Görünüm: Çizme, tek parça enjeksiyon kalıplama yöntemiyle üretilmiş olmalı, sızdırmaz yapıda bulunmalıdır. **7.2.**Renk: Gövde rengi Sarı, taban rengi Siyah olmalıdır. **7.3.**Boğaz Boyu: Yüksekliği standart uzun boy (yaklaşık 35-40 cm) olmalıdır. **7.4.**Ergonomi: Kullanım esnasında ayağı yormayacak ergonomik tasarıma, geniş kalıba ve kolay giyilip çıkarılabilir yapıya sahip olmalıdır. **7.5.**Malzeme: Çizme gövdesi yüksek kaliteli PVC veya PVC/Nitril kauçuk karışımdan imal edilmelidir. **7.6.**Taban Özelliği: Derin dişli, kaymayı önleyen (SRC veya SRA standardına uygun) kaymaz taban tasarımına sahip olmalıdır. **7.7.** Su Geçirmezlik: %100 su ve sıvı geçirmez özellikte olmalıdır. **7.8.**Çizmeler çiftler halinde naylon ambalajda/kutusunda teslim edilmeli, kutu üzerinde numara, marka ve üretim standart bilgileri yer almalıdır. **7.9.**Çizmelerin numara aralığı İdare tarafından liste halinde verilecektir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	Normal depolama şartlarında saklanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, Teknik Hizmetler Amirliği'ne bağlı personellerin günlük çalışma faaliyetleri sırasında kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	MALZEMELER ÜRETİM HATALARINA KARŞI KESİN KABULDEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL GARANTİ ALTINDA OLACAKTIR.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-AMBALAJ VE KUTULAR AĞZI AÇILMAMIŞ OLUP, ÜZERİNDE KAÇ ADET OLDUĞU VE ÖZELLİĞİ YAZILI OLACAKTIR. 2-EZİLMİŞ, DARBE ALMIŞ, YIRTILMIŞ VB. AMBALAJ VE KOLİLER TESLİM ALINMAYACAKTIR. 3-TÜM ÜRÜNLER ORİJİNAL AMBALAJINDA VE KUTUSUNDA OLACAKTIR. 4-ORİJİNAL AMBALAJINDA VE KUTUSUNDA OLMAYAN ÜRÜNLER TESLİM ALINMAYACAKTIR.

İMZA-KAŞE
Salih SENSOY
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE
Davut SARE
Teknik Hizmetler Amiri

İMZA-KAŞE
Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. 2.Malzemeler yüklenici firma tarafından Teknik Hizmetler deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır. 3.Yüklenici malzeme nakliyesi, taşınması ve depoya düzenli bir şekilde istiflenmesinden sorumlu olup bu nedenle İdareden herhangi bir talepte bulunmamalıdır. Taşıma ve istifleme için yüklenici yeteri kadar ekipman ve tecrübeli personeli bulunduracak ve bu hususta İdareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-İstekliler işin tamamına teklif verecek olup, kısmi teklife kapalı olacaktır. 2-Talep edilen malzemeler orijinal ve 1.kalite olacaktır. 3-Talep edilen malzemelere ait TSE veya CE belgeleri muayene kabul komisyonuna ibraz edilecektir. 4- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanılmaya uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değiştirecektir.
GENEL HUSUSLAR	1-Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talep edilen ürünlerle ilgili olarak en az üç değişik marka veya model numunesini Teknik Hizmetler Amirliğine getirerek idareden uygunluk alacaktır. Uygun olmayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2-Söz konusu ürünler için İdare onayı alındıktan sonra, yüklenici firma beden ölçü listesini İdareden temin etmekle yükümlüdür.

İMZA-KAŞE
Salih ŞENSOY
Taşınır Kayıt Yetkilisi

İMZA-KAŞE
Davut ŞARE
Teknik Hizmetler Amiri

İMZA-KAŞE
Cemil GÜRDAL
Hastane Müdür Yardımcısı